
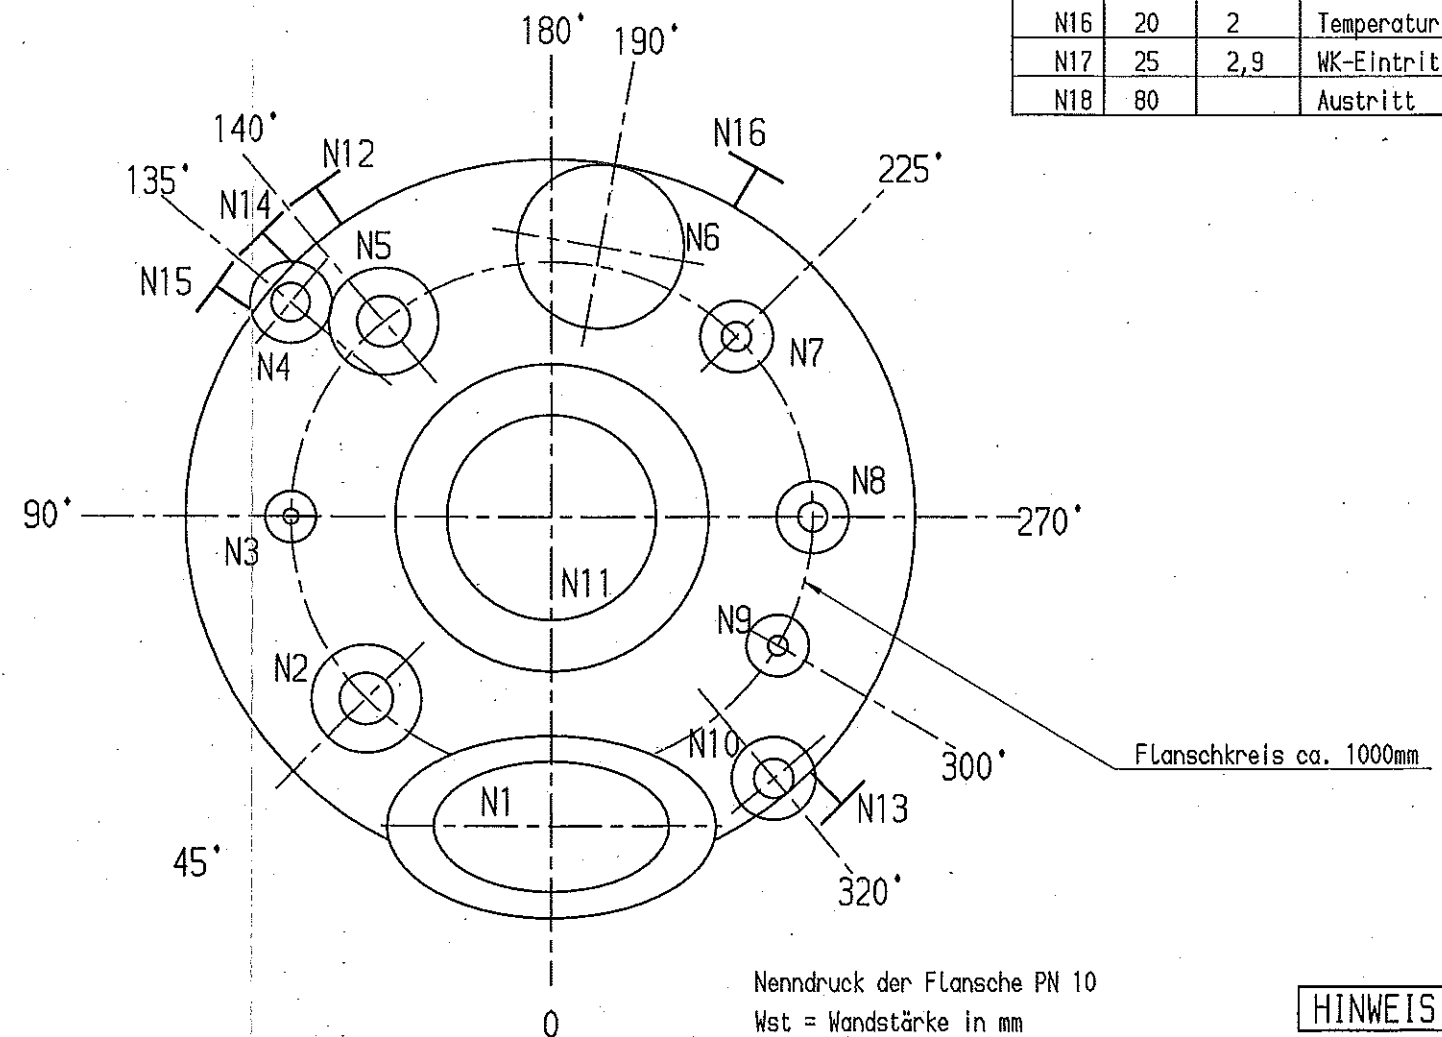


Angabe der gemessenen Wandstärke in mm

Pos. am Umfang	45 Grad	135 Grad	225 Grad	315 Grad
Meßposition				
A	5,5	5,7	5,7	5,7
B	5,7	5,9	5,9	5,7
C	3,9	3,9	3,9	4,1
D	3,7	3,8	3,9	3,7
E	4,0	4,1	3,9	3,9

Pos	DN	Wst	Verwendung
N1	400	4.2	Mannloch
N2	100/150	4.6	Beleuchtung
N3	25	2.2	Befüllung aus Vorlage
N4	65	3.3	Blindstutzen
N5	100	3.6	Berstscheibe
N6	350	4.0	Rückflußkondensator
N7	50	4.0	Handaufgabe
N8	50	4.0	Wasseraufgabe
N9	32	3.4	Befüllung
N10	65	3.3	Blindstutzen
N11	600		Rührwerkflansch
N12	40	2,9	WK-Austritt
N13	40	2,9	WK-Eintritt
N14	40	2,9	WK-Austritt
N15	40	2,9	WK-Austritt
N16	20	2	Temperatur
N17	25	2,9	WK-Eintritt
N18	80		Austritt

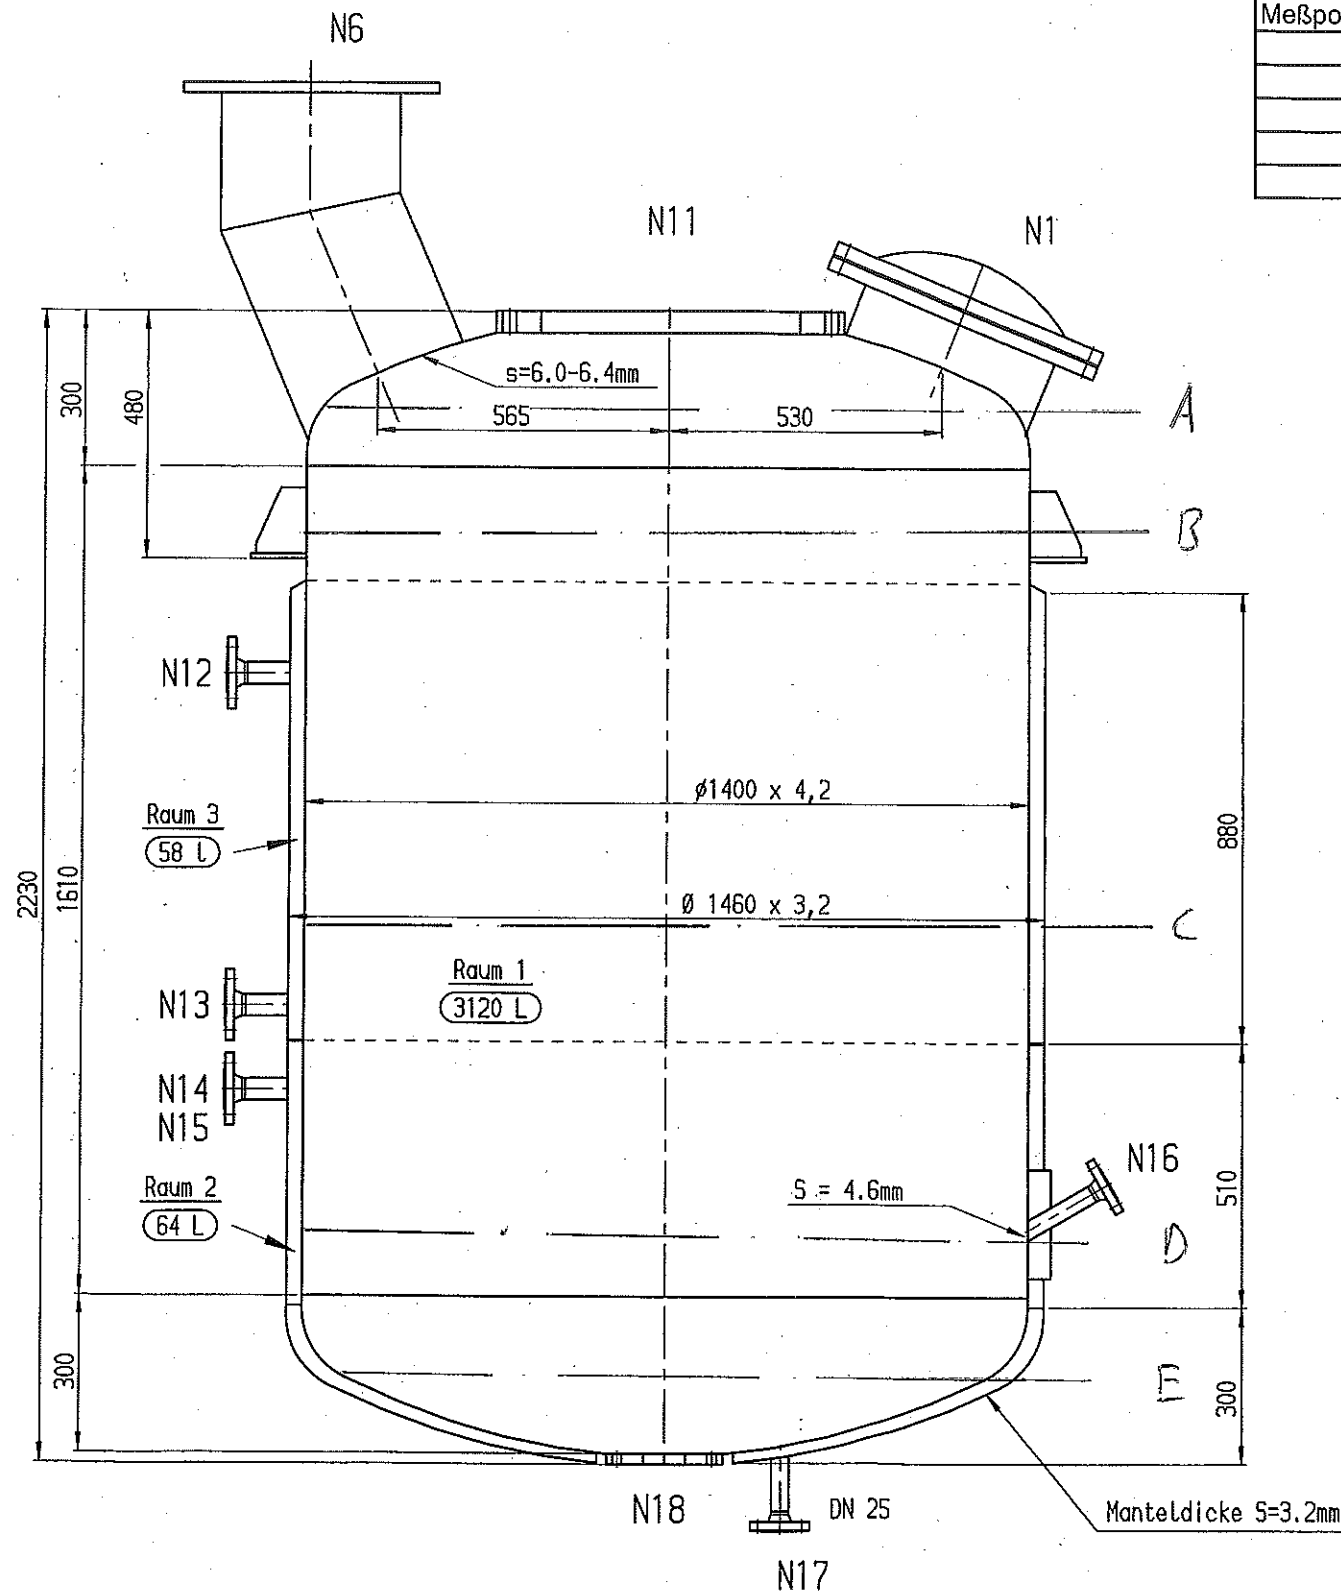

Nennndruck der Flansche PN 10
Wst = Wandstärke in mm

Material Behälter 1.4541 V2A
Material Heizmantel 1.4541 V2A

HINWEIS

Die Wanddickenmessung wurde an verschiedenen Stellen von Hand gemessen.

Verwendetes Wanddickenmeßgerät:
Fluxus ADM 6725, der Fa. Flexim
mit Sensor DA 301, 5 MHz
Koppelpaste A (bis 120 Grad Celsius)

AUSG.-STELLE	AC/DATUM	04.11.96	GEPR.	MABSTAB	1:10
SACHGEBIET	010	BEARB.	KL/NORM	FILM	
BEHAELTERZEICHNUNG					
REAKTOR 02C002					
HENKEL KG & A	PROJ.-NR.	ERSETZT D.	ERSATZ F.		
Henkel	ORT/GEB. 017	-	-	358496	2
AKZ 125 02	AKZ 125 02	VERSION	ANDER.	ZEICHNUNG-NR.	BL. NR.
CAD-Zeichnung, Änderung nur über CAD durchführen		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Plot-Ausf.	Standard